

Вх.№ _____

ДО

Директора на РИОСВ-Хасково

гр. Хасково

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От ЯЙЦЕПРОМ АД

Адрес:СЕЛО ГЛУХАР ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ ПТИЦЕФЕРМА

Тел.: 0888709944 Електронна поща: info@yaitzeprm.bg

Уважаема г-жо Директор,

Приложено, изпращам Ви

НА ВАШЕ ПИСМО, ПД- 408-17/27.08.26г ви изпращам наше писмо Изх.№ 89/11.09.26г във връзка с отрицателно становище и несъгласие на гл. архитект на Община Момчилград за реализиране на инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация (инсинератор) за изгаряне на животински трупове" в ПИ с идентификатор 48996.76.75 по КККР на гр. Момчилград, с възложител „Яйцепром" АД.

Приложение: 1 .Отговор към РИОСВ

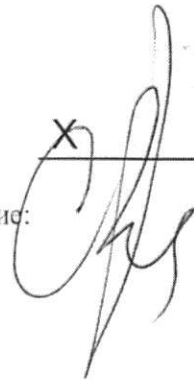
2.Протоколи от собствени измервания на вредни вещества.

4. _____

5. _____

Дата: 11.09.2016 г.

С уважение:

X


„Яйцепром“ АД

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ –
ХАСКОВО

ОТНОСНО: Писмено становище и предоставяне на допълнителна информация по процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация (инсинератор) за изгаряне на животински трупове“ в ПИ с идентификатор 48996.76.75 по КККР на гр. Момчилград, с възложител „Яйцепром“ АД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпратеното от Ваша страна отрицателно становище на главния архитект на Община Момчилград, както и във връзка с искането за предоставяне на допълнителна техническа информация, „Яйцепром“ АД представя следните мотиви, разяснения и документи:

I. ОТГОВОР ПО ЗАБЕЛЕЖКИТЕ В СТАНОВИЩЕТО НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ:

1. Относно отстоянието до най-близките жилищни зони:

Възможно е да имаме допуснатата техническа грешка в т. 8 от представеното Приложение № 2. Вземаме предвид представените от общината данни за въведената в експлоатация еднофамилна жилищна сграда на 48 м на запад и одобрения проект за многофамилна сграда на 75 м на югозапад, но подчертаваме, че това е разстоянието от границата/оградата на имота, а самият инсинератор няма да е монтиран на границата. За да гарантираме пълната безопасност на жителите, дружеството Ви е предоставило **специализирано метеорологично изследване (роза на ветровете) и математическо моделиране за разсейване на емисиите**, което доказва, че приземните концентрации на вредни вещества пред тези сгради ще бъдат много под нормативно допустимите граници и локализиран основно в рамките на площадката.

2. Относно ограничителната зона на пътя и липсата на транспортен достъп:
Инсталацията ще бъде монтирана изцяло **извън 25-метровата ограничителна зона** на републикански път III-5901.

3. Относно нитратно уязвимата зона и бетоновата тръба към общинското дере:

Технологичният процес на инсинерация е **изцяло сух** и не предвижда генериране или изхвърляне на производствени отпадъчни води в околната среда или в съседното общинско дере.

Относно визираната в становището бетонова тръба в северната част на сграда 48996.76.75.6,

Заявяваме, че тя няма никаква технологична връзка с новото инвестиционно предложение. Дружеството вече има извършена проверка от РИОСВ по повод изясняване на нейния произход.

4. **Относно риска от токсични емисии (диоксини, фурани, прахови частици) и миризми:**

Инсталацията е проектирана по най-добрите налични техники и включва **вторична камера за доизгаряне при температура $\geq 850^{\circ}\text{C}$** със система за автоматичен мониторинг, което елиминира риска от непълно изгаряне. Рискът от човешка грешка е сведен до минимум чрез автоматични блокировки на захранването при пад в температурата.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАНА ОТ РИОСВ:

1. **Местоположение и температура на хладилните камери:**

Хладилните камери за временно съхранение на странични животински продукти (СЖП) са разположени в затворено, обособено помещение в границите на производствената площадка на Птицефермата. Съхранението в тях се извършва при постоянно контролирана температура от **$-16 - 18^{\circ}\text{C}$** , което напълно предотвратява протичането на гнилоствни процеси и отделянето на миризми.

2. **Управление на отпадъчните пепели:**

Остатъчната пепел от изгарянето ще се събира автоматично в затворени метални контейнери. Тя ще се класифицира като отпадък и ще се предава периодично на лицензирани фирми по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което

На основание на горото считаме, че **ИП има по- скоро ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН И САНИТАРЕН ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО си, а именно:**

- **Повишаване на биосигурността:** Обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП) ще се извършва веднага на мястото на генериране, което елиминира риска от разпространение на опасни инфекциозни заболявания по време на транспортирането им извън фермата.
- **Опазване на компонентите на околната среда:** Инсталацията напълно изключва риска от замърсяване на почвите и подземните води в нитратно уязвимата зона, тъй като предотвратява каквото и да е престояване или потенциално нерегламентирано депониране на органична материя.
- **Съвременна технология:** Използването на сертифицирано съоръжение с доизгаряне на газовете гарантира пълно термично разграждане и елиминиране на патогените, отговарящо на най-строгите европейски екологични стандарти, чрез прилагане на НДНТ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

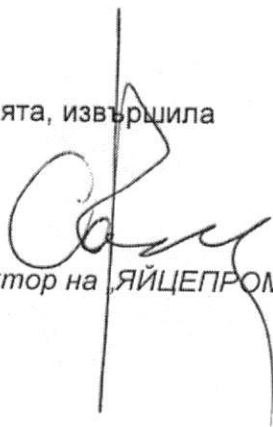
1. Протоколи от изпитване на вредни вещества в отпадъчните газове за нашата площадка в с.Глухар, доказващи пълно съответствие с нормативните изисквания.

2. Копие от Сертификат за акредитация на лабораторията, извършила изпитването.

С уважение,

Сашо Владимиров:

Изпълнителен директор на „ЯЙЦЕПРОМ“ АД

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sasho Vladimirov', is written over a vertical line that runs through the text area.

Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ЛИК
„ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов-Инженеринг“ ООД
Град: София, ул. „Мърфи“ №11
тел:0888 956 536 e-mail:pehlivanoveng@gmail.com
Сертификат № 5 ЛИК от 05.06.2024г.
Валиден до 01.07.2025г.
Издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Оператор: „Яйцепром“ АД
Обект: Инсталация за обезвреждане на странични животински трупове (СЖП)
Град: с. „Глухар“, община Кърджали
Адрес: ул. „Извън регулацията“, Птицеферма
Тел.: 0887 926 761
ЕИК/Булстат: 108 016 819

ПРОТОКОЛ № ВШ-684Я / 30.12.2024 г.

**ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ**

Инсталация за обезвреждане на странични животински трупове (СЖП)

(описание на неподвижния източник)

Комин /K2/

(място на измерването / вземането на проби/извадки)

Номинална мощност (капацитет) : 50кг / **h** СЖП

(посочва се измервателната единица)

Измерванията са предварителни : **не**

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет) : 400 **kg** СЖП

(посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : **природен газ – 6,9л / h**

3. Начин на изгаряне на горивото : **горелки**

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : **един**

5. Вид на пречиствателните съоръжения : **вторична камера за доизгаряне на димните газове**

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда

Измерени параметри [Методи на измерване]	Газоход № /K2/			Газоход №		
	Изм.1	Изм.2	Изм.3	Изм.1	Изм.2	Изм.3
ISO 10780:1994						
1	2	3	4	5	6	7
1. Барометрично налягане (hPa)	990	990	990			
2. Температура на въздуха (°C)	10,6	11,2	11,4			
3. Температура на газовете в газохода (°C)	499,7	509,1	516,7			
4. Влага (об.%)	-	-	-			
5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)	+0,88	+0,90	+0,91			
6. Геометрични размери на газохода (mm)	D = 500					
7. Скорост на газови потоци (m/s)	8,6	8,8	8,9			

ЗАБЕЛЕЖКА : При по - голям брой газоходи или измервания се попълва отделен протокол.

Използвани технически средства :

Комбиниран цифров уред Тип “MRU MFplus”, Германия, Ид. № 017555;

Аналитична везна “Kern”, Тип “ABT220-5DNM”, Германия, Ид. № WB21E0036

(наименование, тип, идентификационен номер)

В. Методи за вземане на проби/извадки (за отделните вредни вещества) - попълва се само при измервания чрез вземане на проби/извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства :

Ротаметър вграден в аспиратор "TECORA", Тип BRAVO M Plus, Италия Ид. № 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. № 2

№ по ред	Код (№) на пробата/ извадката от вх.-изх. дневник	Продължителност на вземането на проби/извадки (в минути)	Патрон / филтър № от газоход №	Разреждане в пробовземната апаратура (hPa)	Температура в пробовземната апаратура (°C)	Диаметър на дюзата (mm)	Обем засмукан газ, (m³)	Методи за вземане на проби/извадки
			Дрексели №					
1	ВШ-684-Гнф-(1÷3)	20	(1÷3)- Д	20,2	30,6	6	0,09	БДС 17.2.4.12:1980
2	ВШ-684-В	30	1-В	20,4	25,2	8	0,10	БДС EN 14790:2017
3	ВШ-684-П-1	10	1-Я	20,6	30,2	8	0,246	БДС EN 13284-1:2017
4	ВШ-684-П-2	10	2-Я	20,8	30,7	8	0,248	БДС EN 13284-1:2017
5	ВШ-684-П-3	10	3-Я	21,1	30,8	8	0,251	БДС EN 13284-1:2017

Г. Измерени концентрации (в mg/Nm³) – попълва се само при измервания с автоматични средства за измерване :

№ по ред	ХАРАКТЕРИСТИКИ на газа	Газоход № /K2/			Газоход №			Методи на измерване
		Код (№) на пробата/извадката от вх.-изх. дневник			Код (№) на пробата/извадката от вх.-изх. дневник			
		ВШ-684-Г						
		Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хлороводород	0,0	1,63	0,0				ФМ 03/14:2016
2	Серен диоксид	6	10	7				ФМ 03/14:2016
3	Азотни оксиди	129	148	157				ФМ 03/14:2016
4	Общи въглеводороди	19,60	25,48	33,32				ФМ 02/14:2014
5	Кислород (%)	8,66	8,79	8,92				ФМ 03/14:2016
6	Въглероден оксид	36	47	40				ФМ 03/14:2016

ЗАБЕЛЕЖКА : В колони от 3 до 8 се попълват осреднените за период до 30 минутни индивидуални измерени стойности за емисиите на съответните вредни вещества

Използвани технически средства : Газанализатор Тип MRU VARIO PLUS "INDUSTRIAL", Германия, Ид. № 287116; Газанализатор Тип "E INSTRUMENT VOC PLUS", САЩ, Ид. № 14436;

Газанализатор Тип "SSC PGD2", Англия, Ид. № 20084

Извършили измерванията и/или вземането на проби/извадки:

1. Мирослав Пехливанов, Специалист:

2. Илиян Мутафчиев, Специалист:
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъствали представители на обекта :

1. Милена Иванова:

2.
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Свидетели* : 1.

2.
(трите имена , адрес и подпис)

*Попълва се в случай, че собственикът или ползвателят или упълномощеното от него лице откаже да подпише настоящия протокол.

Дата: 30.12.2024 г.

Приел пробите/извадките за изпитване: инж. Коста Пехливанов
(име, фамилия)

Подпис :

Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ЛИК „ЛИПГЕИ“ към “Пехливанов-Инженеринг” ООД Град: София, ул. „Мърфи” №11 тел:0888 956 536 e-mail:pehlivanoveng@gmail.com	Оператор:	“Яйцепром” АД	Адрес:	ул. “Извън регулацията”, Птицеферма
Сертификат № 5 ЛИК от 05.06.2024г. Валиден до 01.07.2025г.	Обект:	Инсталация за обезвреждане на странични животински трупове (СЖП)	Телефон:	0887 926 761
Издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018	Град:	с. “Глухар”, община Кърджали	ЕИК/Булстат:	108 016 819

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ВШ-684Я / 24.02.2025 г.

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

Инсталация за обезвреждане на странични животински трупове (СЖП)

(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Емисии в атмосферен въздух/ Отпадъчни газове от неподвижни източници
(наименование на продукт – идентификация)
2. Заявител на изпитването: “Яйцепром” АД; Възлагателно писмо; Протокол № ВШ-684Я / 30.12.2024 г. от проведени собствени
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора, номер и дата на протокола за вземане на проби/извадки) измервания на вредни вещества
3. Метод за изпитване: ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2017; ФМ 03/14:2016; ФМ 02/14:2014; БДС 17.2.4.12:1980;
БДС EN 14790:2017
(номер на стандартизиращи или валидиращите методи)
4. Дата и час на измерването/изпитването: 30.12.2024 г.; 14:20 h
5. Количество на изпитваните проби/извадки : 8 броя
Код (№) ВШ-684-П-(1÷3)- Комин /K2/- (прахова извадка, 3 броя)
Код (№) ВШ-684-Г_{HF}-(1÷3)- Комин /K2/- (газова извадка, 3 броя)
Код (№) ВШ-684-Г- Комин /K2/- (газова извадка, 1 брой)
Код (№) ВШ-684-В- Комин /K2/- (влага, 1 брой)
(брой проби/извадки, код (№) на пробите/извадките и описание на мястото на вземане на пробата/извадката)
6. Дата на извършване на изпитването: 30.12.2024 г.÷17.01.2025 г.

Ръководител на лабораторията:
/ инж. Тодор Тодоров/
(фамилия, подпис, печат)

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Протокол от изпитване № ВШ-684Я / 24.02.2025 г.

7. Резултати от измерването / изпитването:

№ по ред	Код (№) на пробата/извадка по вх.-изх. дневник	Газоход №	Характеристика	Шифър ***	Клас	Отпадъчни газове						Масов поток на вредното вещество	Емисия на вредното вещество			Метод за определяне на емисиите
						Температура	Налягане	Количество		Съдържание на O ₂			Измерено	Приведена	НДЕ #	
								Реални условия	Нормални условия	Норма	Измерено					
			°C	hPa		m ³ /h	Nm ³ /h	об. %	об. %	kg/h	mg/m ³ **	mg/Nm ³	mg/Nm ³			
1	2	3	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
1	-	/K2/	508,5	+0,90	6 194	1 965				-	-	-	-	ISO 10780		
2	ВШ-684-Г	/K2/	-	-	-	-	-			0,246	-	41,0	100	ФМ 03/14:2016		
3	ВШ-684-Г	/K2/	-	-	-	-	-			0,003	-	0,54	30	ФМ 03/14:2016		
4	ВШ-684-Г (1÷3)	/K2/	-	-	-	-	-	17,0	8,79	-	<0,1*	-	5	БДС 17.2.4.12		
5	ВШ-684-Г	/K2/	-	-	-	-	-			0,046	-	7,7	400	ФМ 03/14:2016		
6	ВШ-684-Г	/K2/	-	-	-	-	-			0,868	-	144,7	400	ФМ 03/14:2016		
7	ВШ-684-Г	/K2/	-	-	-	-	-			0,128	-	21,377	50	ФМ 02/14:2014		
8	ВШ-684-Г (1÷3)	/K2/	-	-	-	-	-			0,088	12,66	14,69	20	БДС EN 13284-1		

Легенда: * - по-малко от границата на количествено определяне на метода

** - mg/m³, mg/Nm³ или друга мерна единица в зависимост от използвания метод за измерване/изпитване

*** - ако е приложимо

- съгласно КР.

Забележка:

- Резултатите от измерванията/изпитванията се отнасят само за изпитваната проба/извадка.
- Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
- Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол № ВШ-684Я / 30.12.2024 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества.
- Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с $K = 0,328$ (Дебит коригиран = $5\,999\text{ Nm}^3/\text{h}$).
- Измереното количество на газовете е коригирано за съдържание на влага с $7,29\%$ (Код № ВШ-684-В)
- Обявяване на съответствие с изискване или спецификация според т.7.8.6 от БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Извършили измерването:

- Мирослав Пехливанов,
(име, фамилия, подпис)
- Илиян Мутафчиев,
(име, фамилия, подпис)

Край

Извършили изпитването:

- Мирослав Пехливанов,
(име, фамилия, подпис)
- Илиян Мутафчиев,
(име, фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията: / АМГЪОР Тодоров /

ПЕХЛИВАНОВ МИРОСЛАВ ПЕХЛИВАНОВ

(фамилия, подпис, печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 5 ЛИК

От: 05.06.2024 г.

Валиден до: 01.07.2025 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

**ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ
„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРАХ, ГАЗОВИ ЕМИСИИ И ИМИСИИ“**

Адрес на управление: 1505 София, район „Оборище“, ул. „Мърфи“ № 16
Адрес на лаборатория: 1505 София, район „Оборище“, ул. „Мърфи“ № 11

ЕИК: 831356059

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Атмосферен въздух: Отпадъчни газове – емисии; Емисии от стационарни източници- паралелни измервания за осигуряване на качеството на собствените непрекъснати измервания; Атмосферен въздух – имисии. Води: подземни; повърхностни; питейни-за питейно-битови цели; минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни; отпадни / преработени; за строителни цели; за производствени нужди; за напояване; морска. Почви. Отпадъци (течни и твърди), елуати, утайки, седименти, обработени биоотпадъци (компост). Утайки от пречиствателни станции (за земеделието). Шум.

Да извършва вземане на проби от:

Атмосферен въздух - емисии, имисии. Води. Почви. Отпадъци (течни и твърди), елуати, утайки, седименти, обработени биоотпадъци (компост). Утайки от пречиствателни станции (за земеделието)

Да извършва калибриране на:

Газанализатори. Прахомери и дебитомери при непрекъснато измерване на газове. Влагомери. Цифрови термометри. Съпротивителни преобразователи на температура Термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки)

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заповед № А 228/05.06.2024 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 15 страници.

Дата на първоначална акредитация: 12.11.2004 г.

Дата на преакредитация: 01.07.2021 г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

BG20240150

